

ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

STROOMVERDELER :

Meter nr. : 34 100 774 EUT

Index : (Dag) KWh ; (Nacht) KWh

VERSLAG NR. LG / S / 733 Mc

ADRES INSTALLATIE: Mechelsesteenweg 28

3070 Heurden

EIGENAAR : Home - lift

Adres :

OPDRACHTGEVER : Home - lift

Adres : Wellingtonstraat 51, 3070 Heurden

INSTALLATEUR : idem

Adres :

(BTW) of IK :

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 29 April 2009; Aanvulling van verslag nr.; Type der lokalen: Huiskamer

Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring -

Begin werken : Fundering voor 1 na 1.10.81; Installatie voor 1 na 1.10.81; Met Zonder BA4 / BA5; AREI art. 86 -

Aansluiting: Spanning 2 x 230 V; Bescherming v/d aansluiting: max 40 A; Alg. schakelaar: type: ADS 40A/30mA

Netaftakkabel (type & sectie): Exib 4 x 16 mm²; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): Vch, 3 x 16 mm²

Type aardelektrode: lus - boren - pennen - horizontale geleider - diepteoording; Aardverbindingssysteem TT TPE - ST

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 15; Spreidingsweerstand: 33,7 Ohm; Alg. Isolatieniveau: 250 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 40A/30mA: Grng B-I, Grng J-P

DS 40A/30mA: Grng J-P

E 2000 Grng: I, J

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens: AREI art. 270 - 1

en de technische procedure(s) TPR-E12 - 1

De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode ja - neen

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: 9.00

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: 0.70.2

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. **BESLUIT** : De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 29 April 2014

(AREI art. 271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.


De installatie mag - in dienst gesteld worden.

De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van de stroomverdelers.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTOLESGANGS
ATK vzw
Agent-ondzoecker
Luc Van Gels Bosch


Σ de

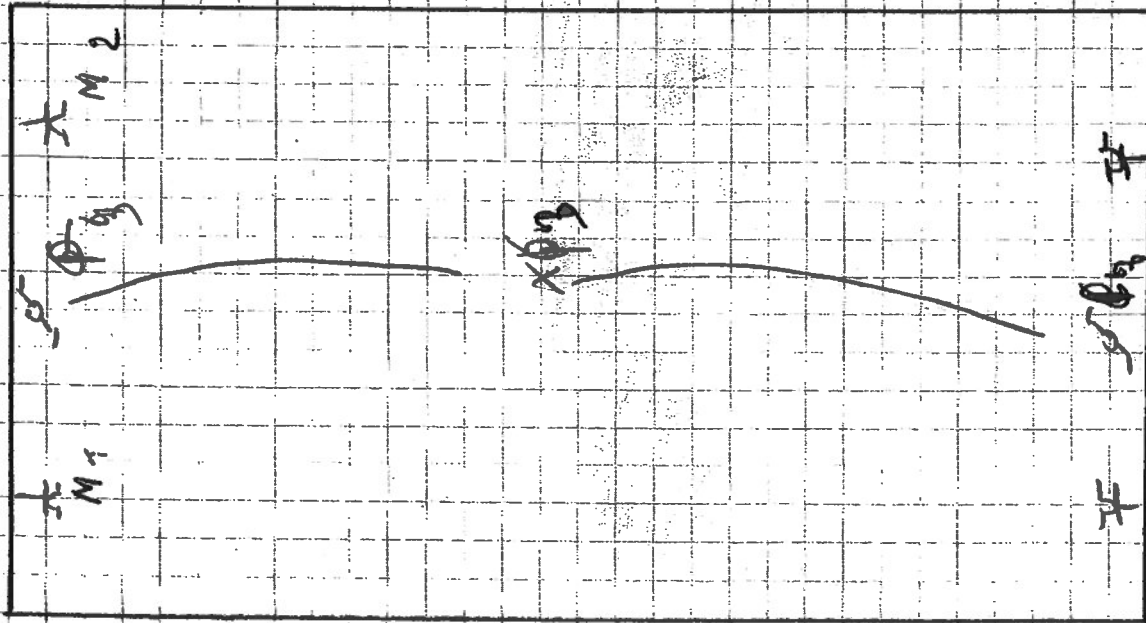

Eigene Installation
Wasser Plan

Well. sheet 51 - 9070 Henseler

Σ de

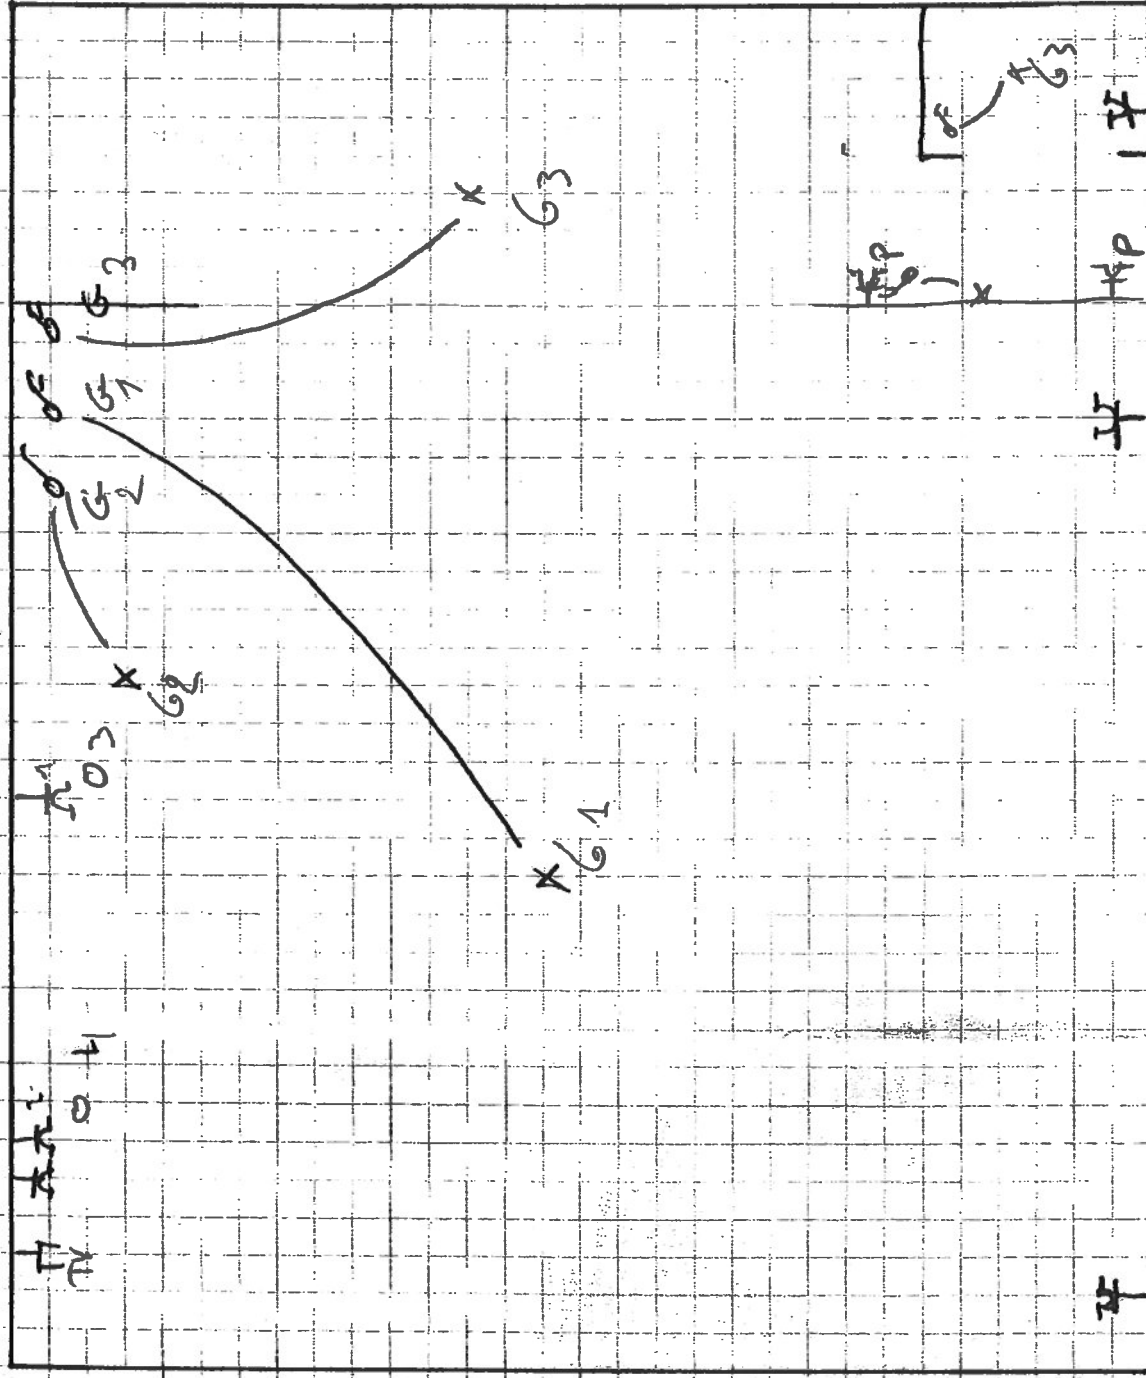

CONTROLEORGANISME
ATH VZW
Agent- Onderzoeker
LUC van den Bosch

29/4/09

Eugene + intellolen

Winnia Elwin

Wallykrist

Solo Henden

TV

TV

G6

D5

G6

G6

A6

G5

G1

G2

Lauren

pyo

oven

formis

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

F22

SIMM

TV D3

TV D2

G1

G2

G3

CONTRÔLEORGANISM:

ATM vzw


Agent-Ordezoeker

Luc Van den Broeck


29/09/09

Oliver Elton

Wolffstraat 51
 3020 Herxede

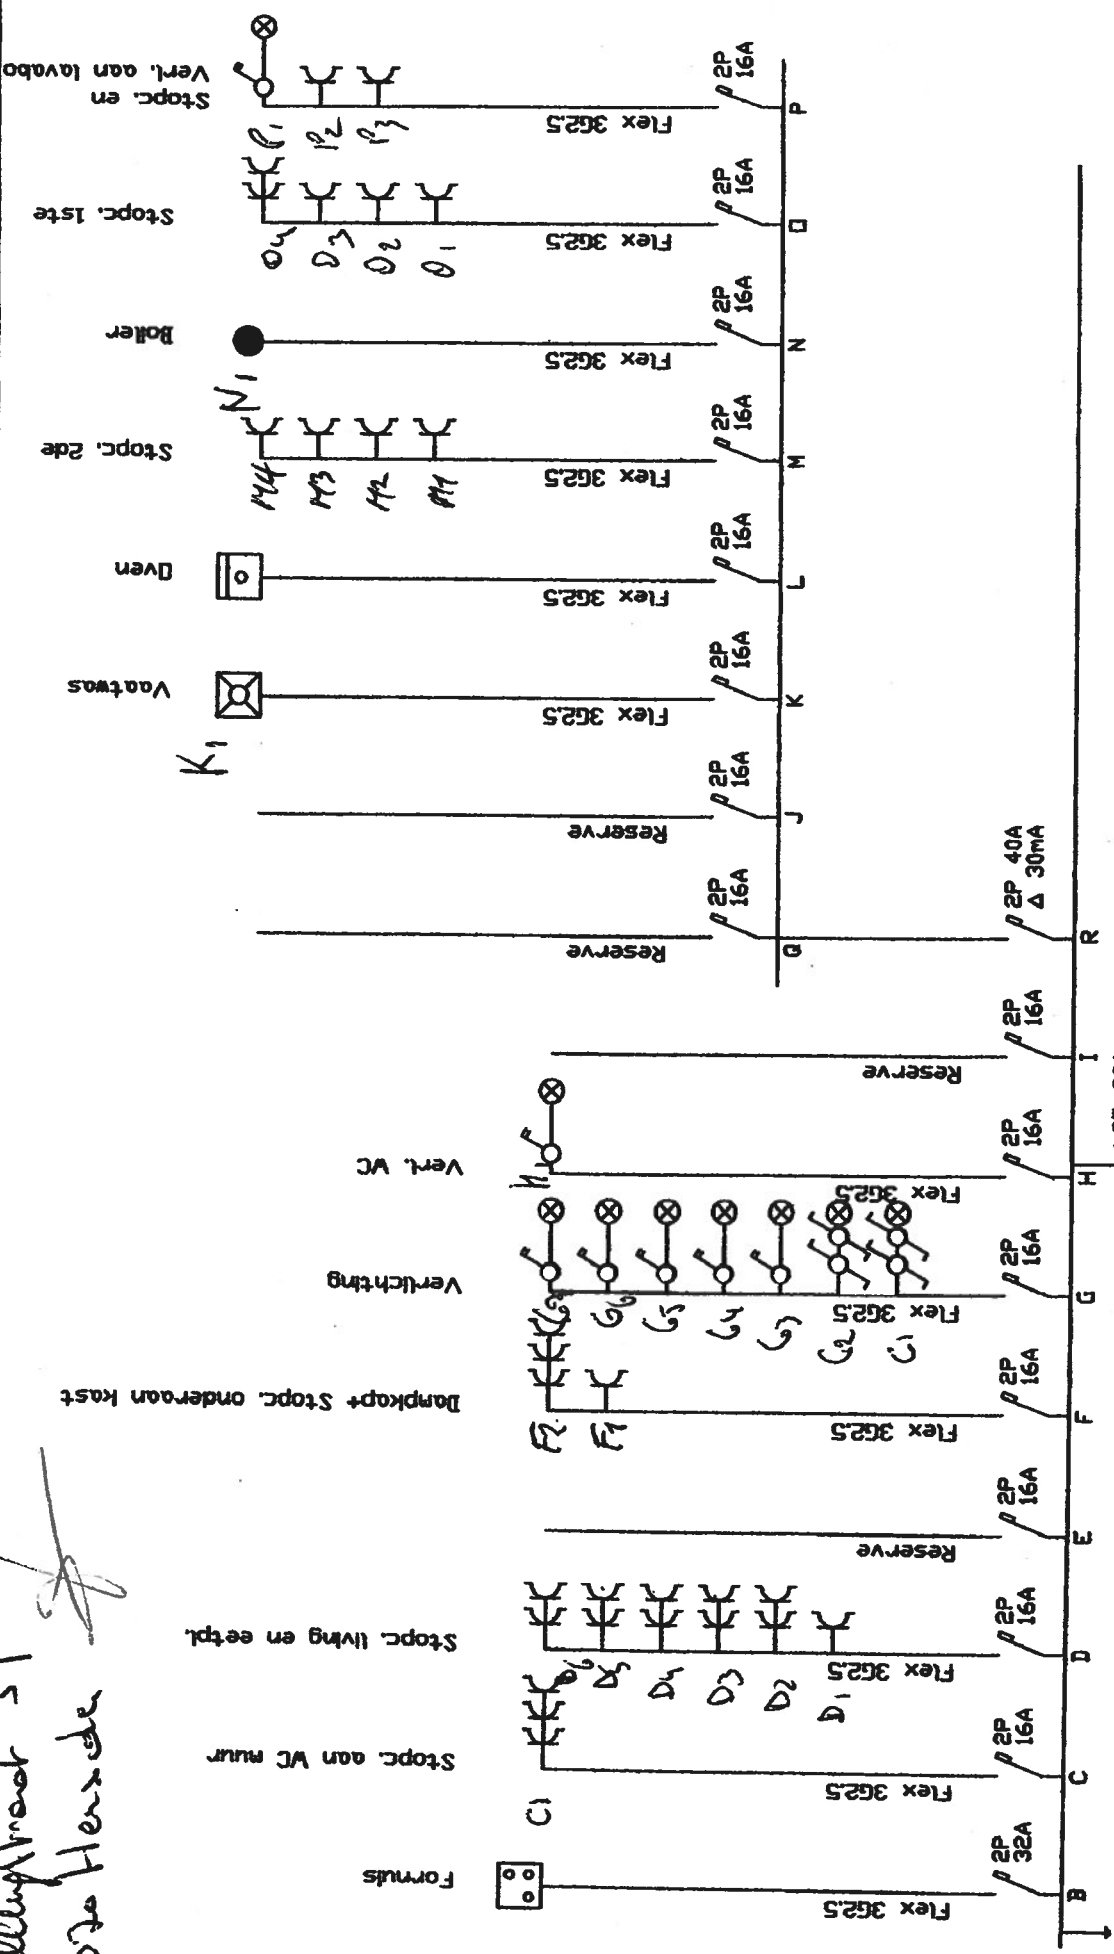

CONTOLEORGANIS...
 HTM vzw
 Agent- Onderzoeker
 Luc Van der Beken
 29/04/09

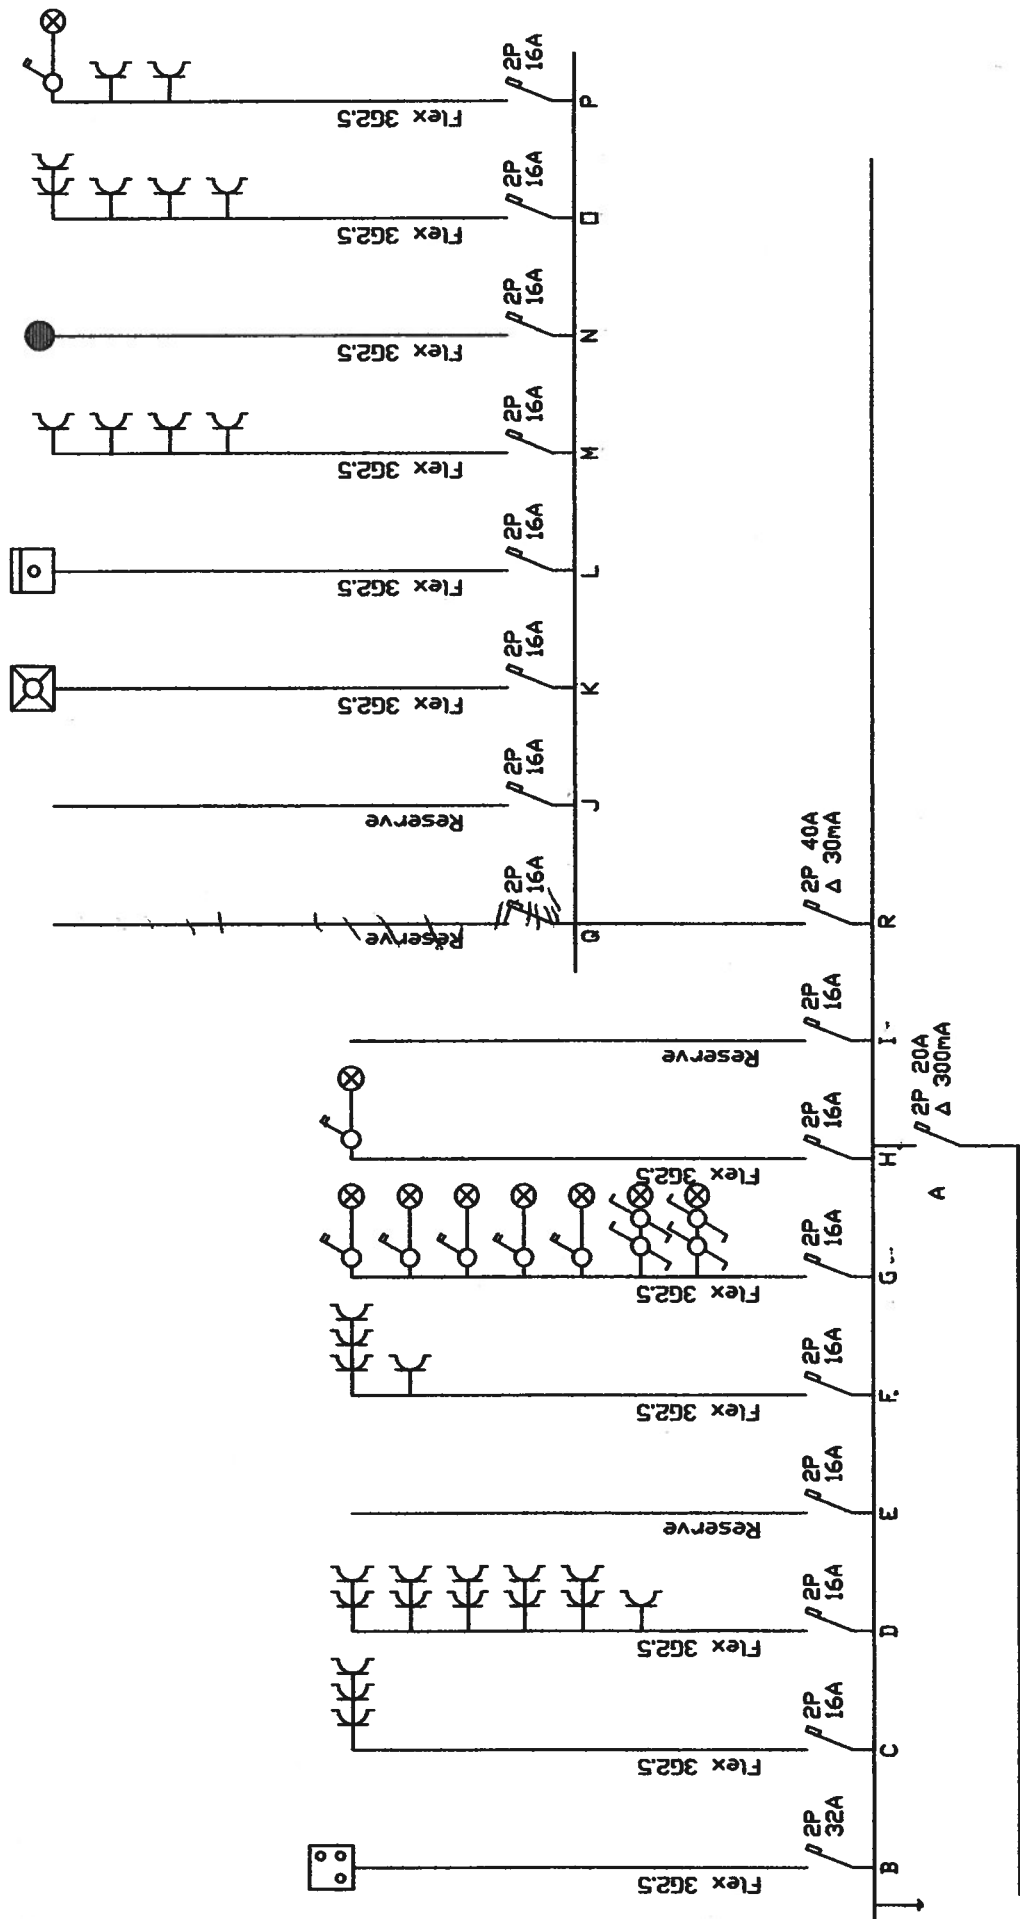

Elektron + installatie

Plan 100

Week 15

30 Houders

Voeding
Borden Leden Houd

formis

4 keuker
aan muur
wc

4 living
+ eetplaats

Reserve

dampkap +
4 onderaan keuker
bank

Verlichting

verlichting
wc

Reserve

A

40A
30mA
EP

B

2P
32A
6#

C

16A
2P

D

16A
2P

E

16A
2P

F

16A
2P

G

16A
2P

H

16A
2P

I

16A
2P

After uchegeceel
in Per 25 tone

Reserve

Reserve

Vastuus

Oven

4 slaapk. 2de

Boiler

4 slaapk. 1ste

4 aan huurbo

Q

J

K


L

M

N

O

P

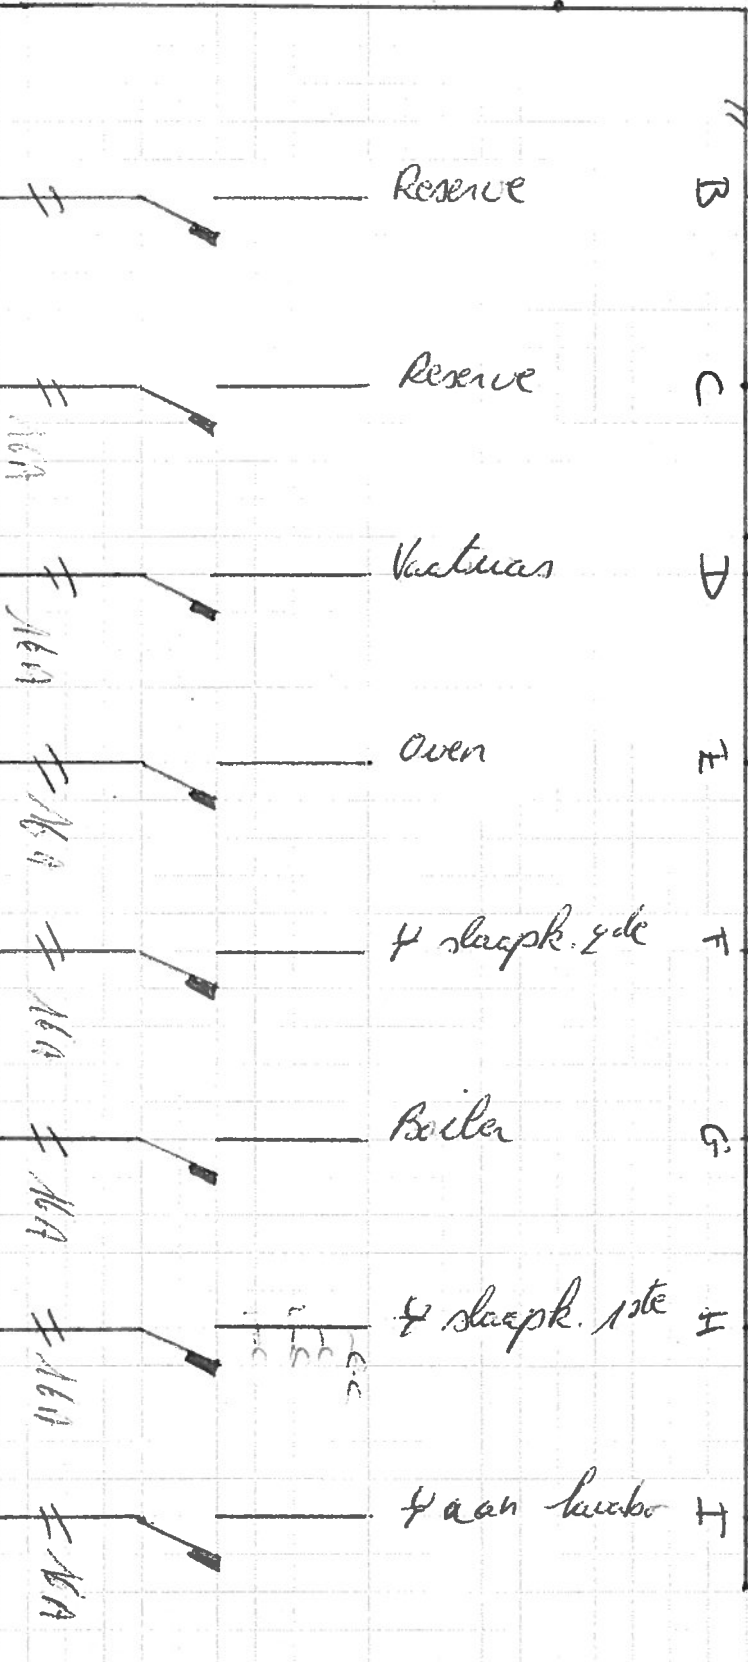

→ kunnen mensen meer uitgeleend worden
zie boekje

- Ten

- Differentieel

Merci

- Wale + par mensen
gecandol worden

- Afgeleide op de laatste rij

SOVOWES vzw

correspondentie-adres

Sint-Jorisstraat 71 ▲ 8000 Brugge

Tel. 050 / 34 97 83 ▲ Fax 050 / 34 87 70

maatschappelijke zetel

Sint-Martens-latemlaan 2a

