



J. VAN HEMELEN vzw.
KEURINGSORGANISME

1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

Ref. verslag :

151915

EH-20070531-2

**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) *artikel 70*

Inrichtingen van : *DE BEL*
Plaats van onderzoek : *REEPSTR 43 WACHTBERKE*
Installateur : *Smek Klaveren 1701 13 Beveer*
- B.T.W.-nummer : *473782642*
- of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :
Aard van de inrichting : *REI* Stroomleveraar : *Mehmanee*
Agent-Onderzoeker : *MUS* Datum van onderzoek : *3-10-107*

- Bedrijfsspanning	<i>230V</i>	- Beschrijving van de stroombanen :
- Doorsnede voedingskabel	<i>10w</i>	<i>3-2p-af-6A-7.5m</i>
- Algemene bescherming	<i>40A</i>	<i>1-2p-af-30A-8m</i>
- Type algemene schakelaar	<i>Bu</i>	<i>12-2p-af-20A-2m</i>
- Type aardelektrode(s)	<i>Lu</i>	
- Aardspreidingsweerstand	<i>3-1</i>	
- Algemene isoleringsweerstand	<i>1M</i>	
- Aantal borden en eindstroombanen	<i>1/16</i>	
- Algemene differentieelschakelaar	<i>40/0,3A</i>	
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<i>40/0,03A</i>	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen : *geen*
verlichting / bedrading beh. uit doorvering

Vastgestelde inbreuken :

**PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK**

gezien op *02-07-2007*

de aangestelde van de stroomverdelers
naam: *LATAIRE*
handtekening: *[Signature]*

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op *25 jaa*

[Signature]
Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. :


Visa : datum : .. / .. / ..

10 MODULES DENIM SCR | P 275 WW-60

Bouwheer:
 Arnoud Van Belle
 Reijndijk 43
 9175 Vachtsebeke


Installateur:
 BS Zonnepanelen comm.v
 Bekaert Stefaan
 Boerderijstraat 12
 8720 Wakken
 Tel: 09 388 71 37
 Gsm: 0494 63 49 36

AFGEV. ERR. ORG
 Plank
 ACEG

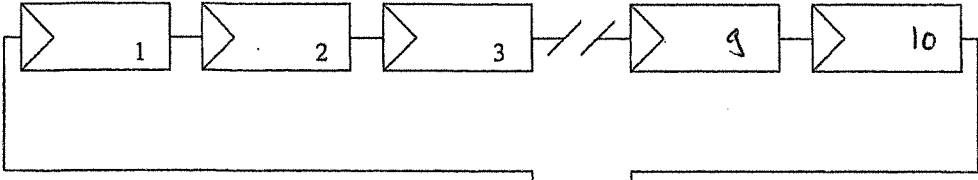

UV-BESTENDIGE
 KABEL 4 MM²
 DUBBEL GEÏSOLEERD

OMVORMER ..F.R.O.N.I.D.S..
 ..G.F.L.V.O.....2...0..
 MET 1.STRING(s) VAN 10MOD.



Ser. No. 29437557
 Remove in Service Case

OMVORMER
 2P 16 A verdeelkast boven
 2P 20 A verdeelkast onder
 2P DS 40 A 30 Ma

